


NOTE ED ISTRUZIONI PER ALLOGGIAMENTO N. 1 MISURATORE GAS METANO IN BASSA PRESSIONE - DIMENSIONI MINIME INTERNE -

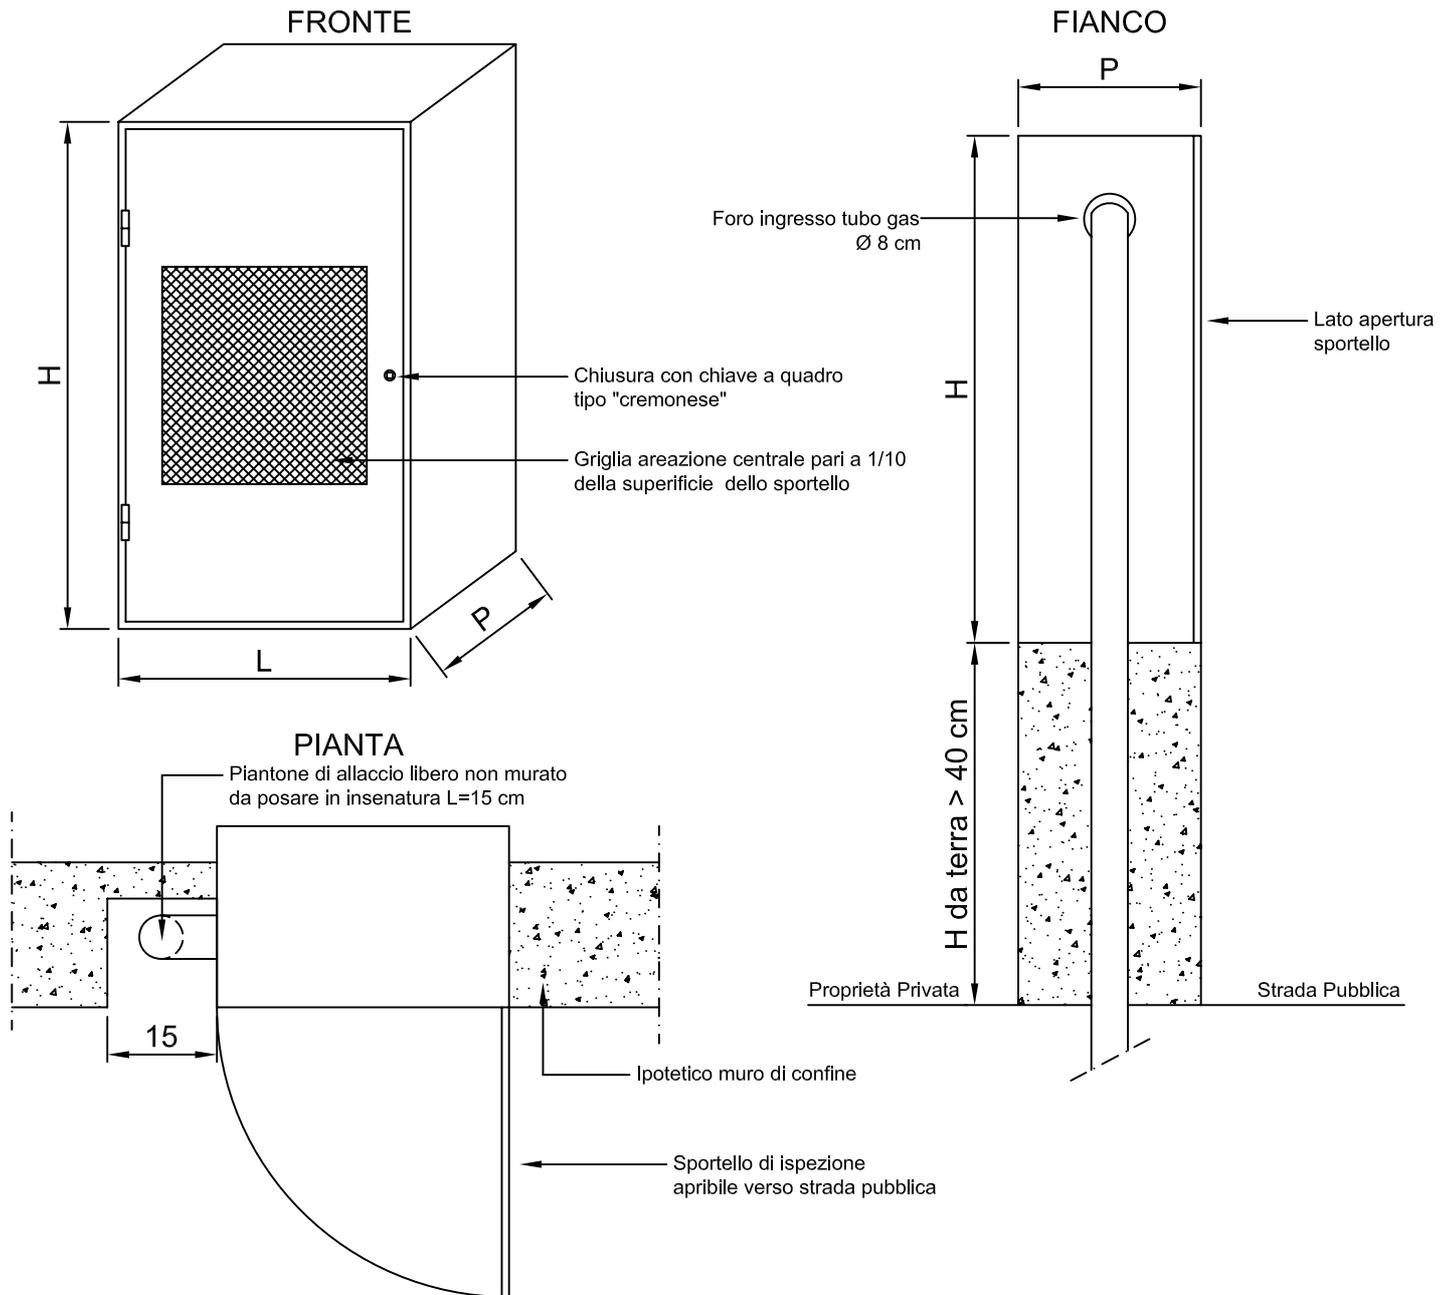

CLASSE	PORTATA mc/h	H (Altezza) cm	L (Larghezza) cm	P (Profondità) cm
G4	6	60	40	25
G6	10	80	50	30
G10	16	90	60	40
G16	25	120	80	70
G25	40	120	80	70
G40	65	180	120	80
G65	100	200	120	80

NOTE:

- Prima della posa del misuratore gas è necessario che sia installata la cassetta e che la stessa sia dotata di sportello;
- Nel caso di contatori in batteria le misure del vano dovranno essere dei multipli delle misure minime interne indicate nella tabella;
- Nel caso di misuratori in batteria indicare sempre sulla tubazione privata il nome del cliente richiedente la fornitura;
- Per ogni necessità contattare preventivamente l'ufficio di area competente.

Prima di consegnare il modulo al cliente segnare con una "X" la classe del contatore corrispondente